



1.	В журнале учета проведения инструктажей не делается запись о проведении вводного противопожарного инструктажа.	Пункт 10 (2) О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
2.	На момент проверки в коллективном договоре (соглашение) отсутствуют вопросы пожарной безопасности.	Статья 37 (3) Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; <u>включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;</u>	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
3.	На момент проверки не предоставлены утвержденные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для воспитателей дошкольных учреждений и лиц, осуществляющих круглосуточную охрану.	Пункт 39 (2) По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
4.	Заведующей МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» Жрковой В.А. не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью)	Пункт 55 (1) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»



5.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей осуществляется два раза в год.	<p>Пункт 478 (1) Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.</p> <p>Пункт 2 части 1 статьи 6 (5) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 4.3.6 (4) Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.</p>	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
6.	В здании МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» на потолке, групповой ячейки младшей группы и средней группы («Капитошка») применен декоративно-отделочные материал (плиты, из пенополистирола) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	<p>Часть 7 Статья 134 (5) Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях</p> <p>В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
7.	Ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации в младшей группе и в тамбуре эвакуационного выхода с восточной стороны, не закреплены к полу.	Пункт 39 (1) Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
8.	Ковры и ковровые дорожки, в МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» с массовым пребыванием людей не закреплены к полу.	Пункт 39 (1) Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
9.	Лестницы, ведущие из подвального этажа здания МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка», не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа.	<p>Пункт 2 части 1 статьи 6 (5) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 4.18 (6) В зданиях всех классов</p>	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»




		функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур - шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур - шлюза допускается устройство противопожарной двери.	
10.	Заведующий МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» Жаркова В.А. не организовала проведение работ по заделке негорючими материалами технологическое отверстие образовавшиеся в местах пересечения противопожарной преграде инженерными коммуникациями в помещении электрощитовой, расположенной на первом этаже объекта защиты.	Пункт 22 (1) Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
11.	При опросе работника прачечной, показала недостаточные знания мер пожарной безопасности.	Пункт 26 (2). Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
12.	На путях эвакуации в старшей группе «Боровичок» здания МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» установлены шкафы	Подпункт Б пункт 36 (1) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
13.	В комнате подвального помещения, ограниченной строительными конструкциями (перекрытие над дверным проемом), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м., где	Пункт 2 части 1 статьи 6 (5) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»

	установлены кондиционеры, установлены извещатели	блоки не пожарный	принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Пункт 13.3.8 (7) Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.	
14.	Расстояние от огнетушителя, расположенного в коридоре первого этажа с западной стороны, до возможного очага (дальний угол спальни 1-й младшей группы «Солнышко») составляет 25 метров.		Пункт 474 (1) Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам.	МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены				
1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)			
2	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».			
3	Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ» О пожарной безопасности»			
4	Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная ОГнетушители Требования к эксплуатации»			
5	ФЗ № 123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 10.07.2012г. № 117-ФЗ)			
6	Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»			
7	Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

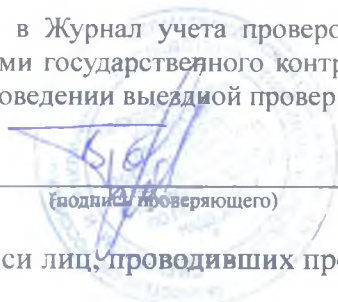

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
г. Лесосибирск по пожарному надзору



\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В.В. Горячкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий Жаркова В.А.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» марта 2018г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Общая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.
- 2) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 16.03.2018 г. № 6/1/1-14 на 3 л. в 1 экз.



## 1. Общая характеристика пожарной опасности объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 «Лесная сказка» города Лесосибирска» (далее МБДОУ «Детский сад № 41») зарегистрировано в налоговом органе 21.03.2000 (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 24 № 005816908).

Учредителем детского сада является муниципальное образование г. Лесосибирск. Декларация пожарной безопасности имеется, рег. № 04-422-ТО-182, от 21.12.2012г.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 21.10.2010 серия 24ЕИ № 807579, здание по адресу г. Лесосибирск, мкр-н5, д. 10«А» закреплено за МБДОУ «Детский сад № 41» на праве оперативного управления. Предельная наполняемость учреждения составляет 332 детей и 69 персонала. В детском саду установлен следующий режим работы: пятидневная учебная неделя. Детский сад не является объектом с ночным пребыванием людей.

Здание учреждения двухэтажное, 1 степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности - Ф 1.1, Здание имеет общую поэтажную площадь 3025,6 кв. м. Год постройки 1979. Имеется подвал с выходом на 1 й этаж, также имеется отдельный выход непосредственно наружу, площадь подвала составляет 1109,5 кв.м. Крыша двускатная, шифер, по деревянной обрешетке, деревянным стропилам. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом, работы проведены ККО ВДПО. Проведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака с составлением протокол испытания №110/17 от 14.08.2017 года. Выход, ведущий на чердак здания оборудован противопожарными люками 1-го типа, сертификаты № ССПБ.RU.ОП.084.В.00037. Двери помещений электрощитовой, прачечной, пищеблока выполнены противопожарными, сертификат № ССПБ.СН.УП001.В07106, № С-RU.ПБ40.В00049. Полы общих коридоров, групповых ячеек и залов первого и второго этажей здания выполнены деревянными и покрыты линолеумом, согласно предоставленных сертификатов соответствия №С-RU.ПБ97.В00273 и С-ВЕ.ПБ68.В.00192 пожарная опасность линолеумов КМ2. Стены на путях эвакуации обоих этажей здания оштукатурены и окрашены вододисперсионными красками. Драпировка актового зала пропитана огнезащитным составом 27.02.2018г. Отопление в здании центральное водяное, от котельной. Освещение электрическое, используются лампы дневного света, лампы накаливания закрытые плафонами. В здании имеется 12 выходов, расположенных рассредоточено. Эвакуация со второго этажа осуществляется по лестничным клеткам. Запоры позволяют открывать двери выходов изнутри свободно, без ключа. Установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находятся в исправном состоянии, имеется договор на техническое обслуживание с ООО «ЭлСиБ» № ТО-1148/18 от 09.01.2018 и с ООО ОТЦ «АПБ» от 09.01.2018 и акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружения от 25.12.2017г. и 28.02.2018 г. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. В здании имеется внутренний противопожарный водопровод (8 ПК). Испытания внутреннего противопожарного водопровода проведены 20.06.2017 года, акт предоставлен. ПК не проверены на работоспособность осенью и весной. В помещениях установлено 15 огнетушителей ОП-4 (дата выпуска 2012г, 2014г.) и 3 огнетушителя ОУ-7 (год выпуска 2017). Паспорта на огнетушители предоставлены, ведутся журналы учета и проверки технического состояния огнетушителей с проверкой два раза в год. В учреждении вывешен план эвакуации людей при пожаре. План эвакуации выполнен на основе фотолюминисцентных материалов. Вывешены таблички с номером телефона вызова пожарной охраны. В учреждении имеются инструкции по пожарной безопасности. Прошли обучение в объеме ПТМ в специализированной организации, с вручением удостоверений, заведующая детсадом Жаркова В.А., зам. заведующей Паркачева С.А., завхоз Лялина Н.Д., удостоверения действительны до 27.06.2020г. Приказом № 13 от 10.01.2018 года ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте назначена Лялина Н.Д., завхоз учреждения.

На объекте проводятся (согласно записей в журнале инструктажей) первичный и по-

вторный инструктажи. Записи о прохождении вводного инструктажа по пожарной безопасности отсутствуют. Не разработаны программы ПТМ для воспитателей и лиц осуществляющих круглосуточную охрану. При опросе, персонал показал не удовлетворительные знания, действия обнаружении пожара. Руководством учреждения предоставлены акты по практической отработке эвакуации из здания учреждения, от 13.02.2018 г. На расстоянии 50м от здания расположен ПГ. Указатель имеется. Территория детсада огорожена забором, имеется наружное освещение. В учреждении имеется 13 исправных электрических фонарей.

Государственный инспектор  
г. Лесосибирск по пожарному надзору

Заведующей МБДОУ  
«Детский сад № 41»



В.В. Горячкин

В.А. Жаркова